




1

- ・パネルエッジフレームの長さが取り付けるラックのマウント部の高さにあっているか確認します。もし、パネルエッジフレームが長い場合は、ラックのマウント部の高さに合わせてエッジフレームを切断してください。
- ・ラックの最上部と最下部の止めねじを下図のように、十字穴付なべ小ねじ M5 x 12 ワッシャ付きに取り替えます。(左右共)
- ・次に、エッジフレームホルダーを取り付けるために上下端(最上下部は除く)と中間部の止めねじ5個(最大)を取り外し、エッジフレームホルダーを 十字穴付なべ小ネジ M5 (右下参照) で取り付けます。(左右共)


最上部と最下部(左右共)計4個



等間隔の任意の位置(左右共最大5個)
計10個

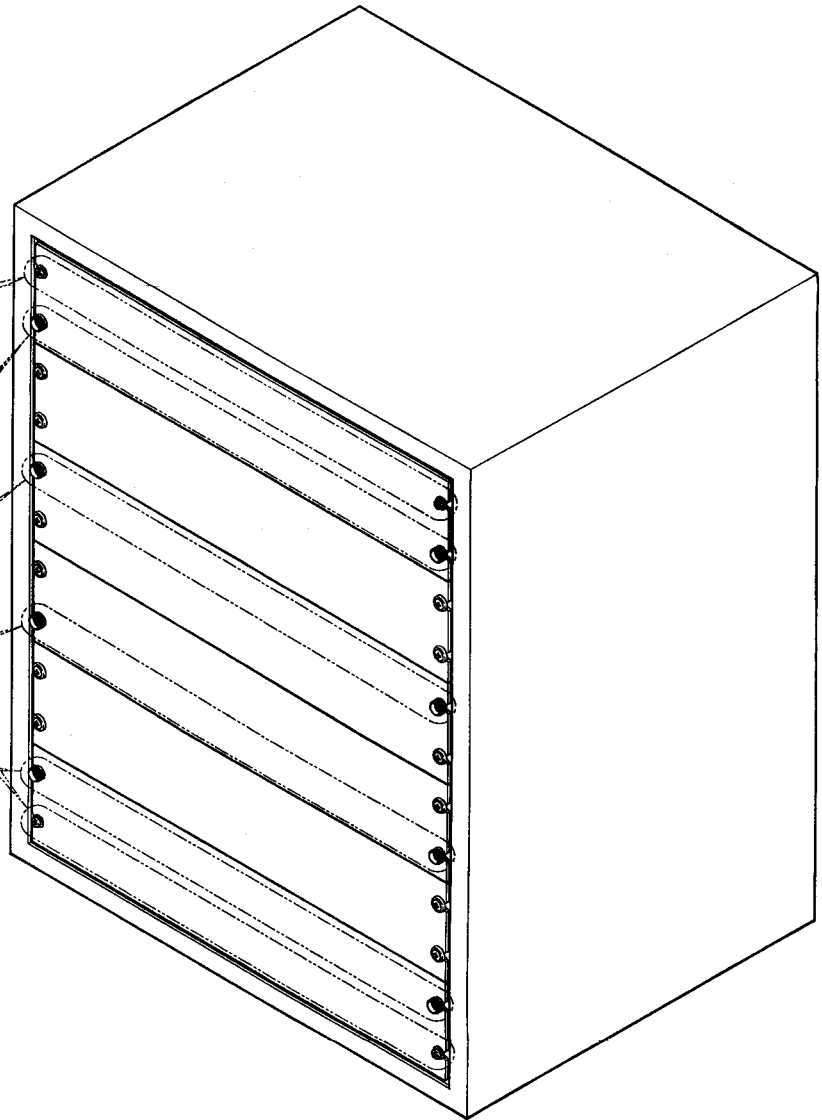


ラックの最上部と最下部の止めねじ(左右共)計4個を
取り替える



十字穴付なべ小ネジM5 x 12 ワッシャ付き (同封)

任意の位置の止めねじ(左右共)を取り外しエッジフ
レームホルダーを取り付ける

エッジフレームホルダー(同封)


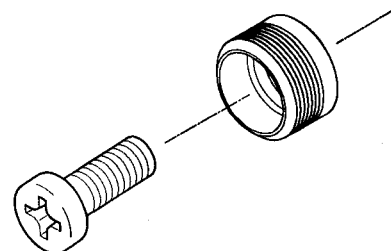


パネルの厚みが3mm以下のものには M5 x 10、
3ミリ以上のものには M5 x 12 なべ小ネジ
(同封)をお使いください。

2

パネルエッジフレームの本体をエッジフレームホルダーに被せて底に当たるまで押す様に挿入します。パネルエッジフレームのツバはラックの外に向くようにします。内向きに取り付けますとスライドレールを引き出すときに当たる場合があります。

パネルエッジフレーム

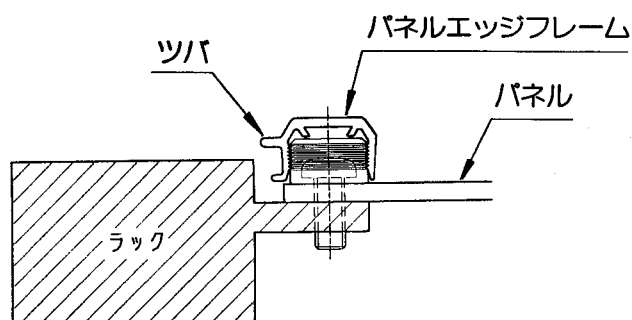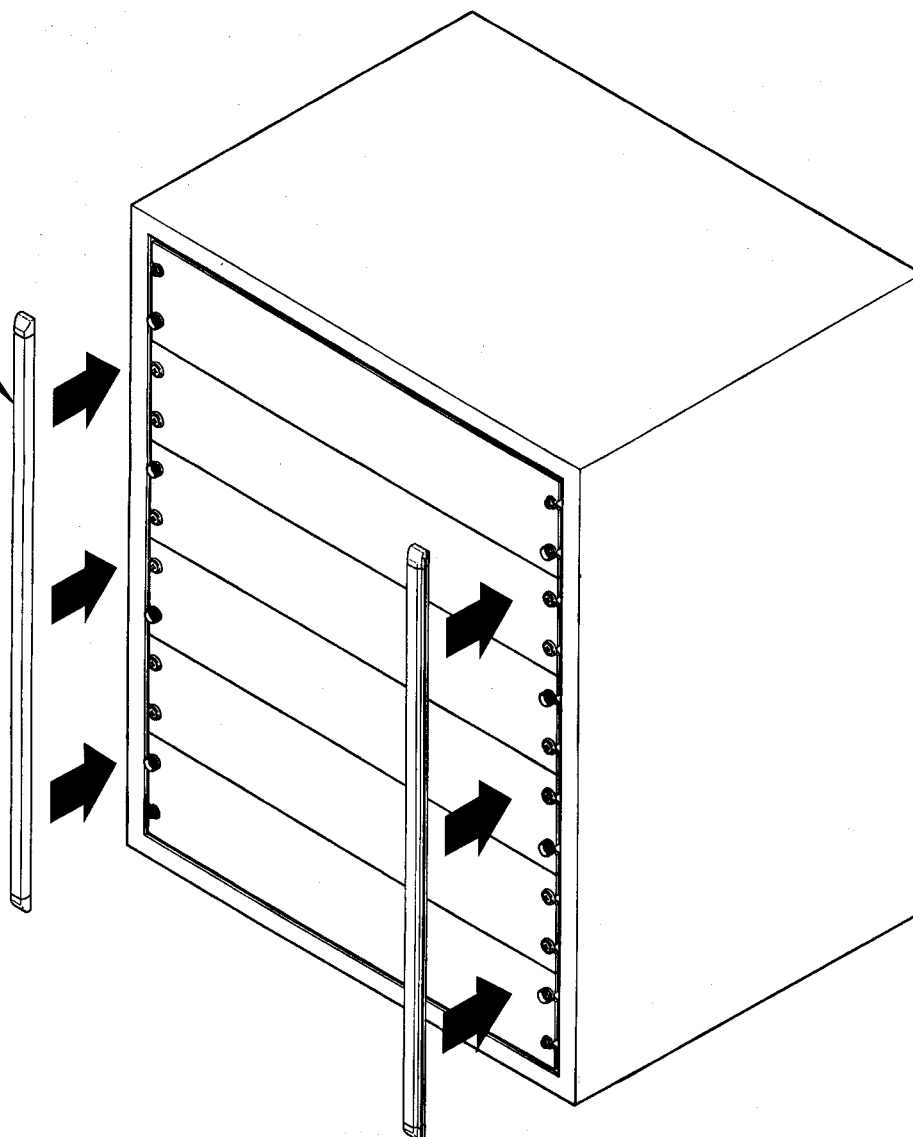

取り外し方法

パネルエッジフレーム本体のツバの部分を手前に引くと外れます。

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6289

東京 〒111-0054 東京都台東区鳥越1丁目8番2号鳥越Fビル3F
TEL 03(5820)3561 FAX 03(5820)3596

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>