

## ケーブルランププレートの仕様変更

## 変更内容

- ・改良の為、配線用の穴を変更（別紙参照）  
後継品は、□9.6の穴に配線バー（NPBAR-100B）を取付可能
- ・後継品は外形サイズやラック取付用の穴（φ6.5）と鉛直方向のピッチを変更しない為、  
適合ラックは現行品と同一

## 対象製品

製品名	現行品 型番	後継品 型番
ケーブルランプ プレート	NPO-36UCCP	NPO-36UCCP2
	NPO-42UCCP	NPO-42UCCP2
	NPO-46UCCP	NPO-46UCCP2

## 後継品の販売開始予定日

2021年4月1日以降（現行品の在庫が無くなった場合等）

**SETTSU** 摂津金属工業株式会社


〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4-1-26 TEL 06-6992-2331

ホームページ <https://www.settsu.co.jp>

# 別紙


## 現行品

NPO-36UCCP

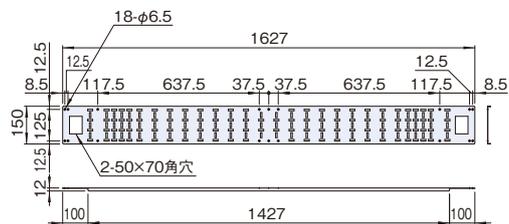


## 後継品


NPO-36UCCP2

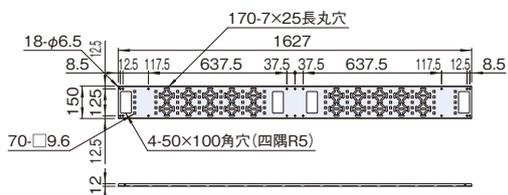


NPO-42UCCP

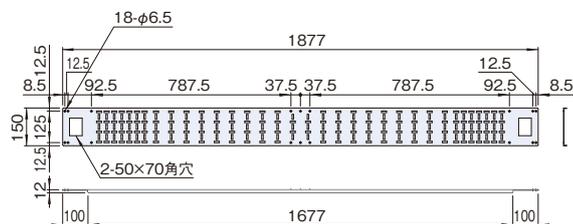

NPO-42UCCP2

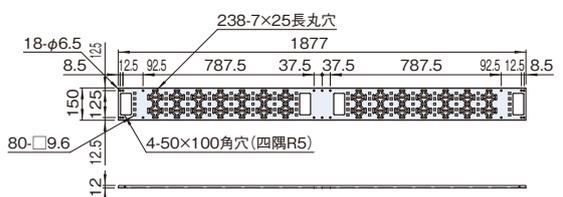

NPO-46UCCP

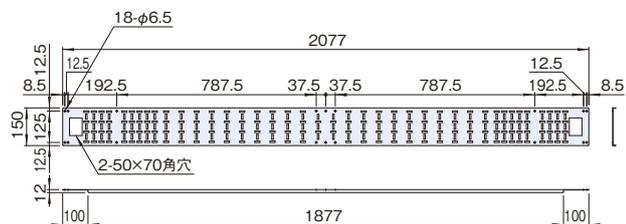

NPO-46UCCP2

