


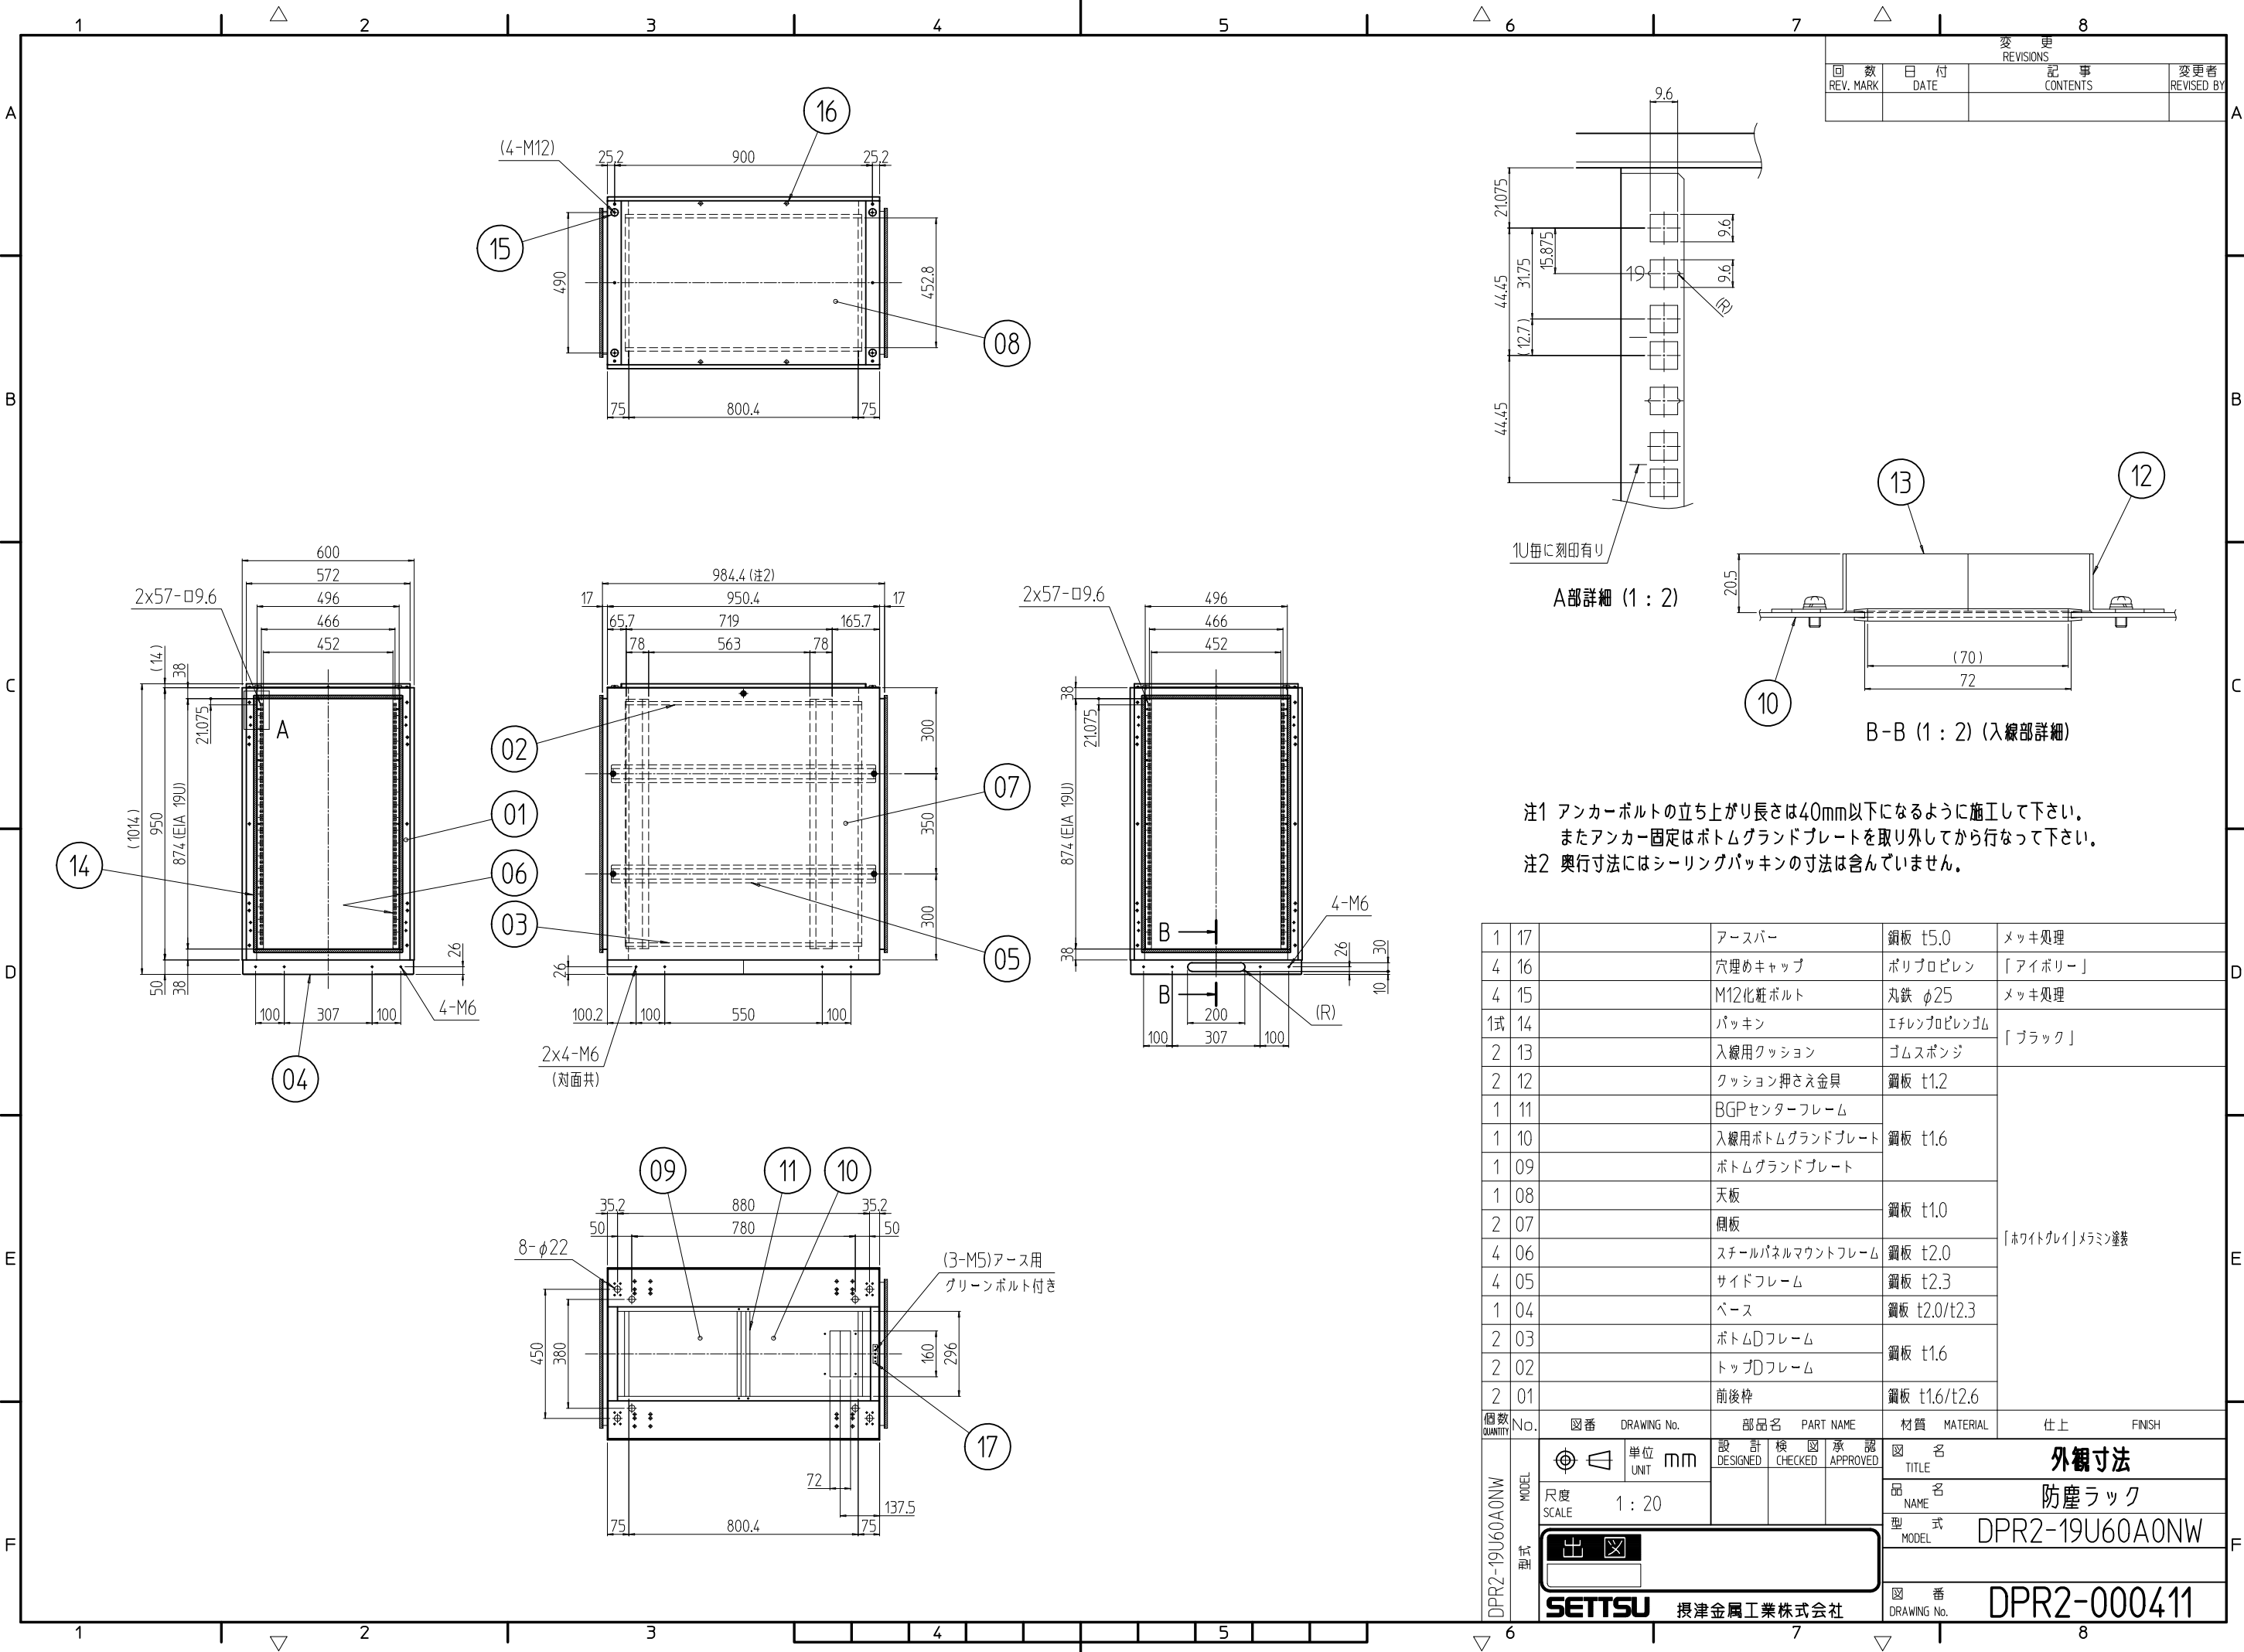

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

1	17		アースバー	銅板 t5.0	メッキ処理		
4	16		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」		
4	15		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理		
1式	14		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」		
2	13		入線用クッション	ゴムスポンジ			
2	12		クッション押さえ金具	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装		
1	11		BGPセンターフレーム	銅板 t1.6			
1	10		入線用ボトムグランドプレート				
1	09		ボトムグランドプレート				
1	08		天板	銅板 t1.0			
2	07		側板				
4	06		スチールパネルマウントフレーム	銅板 t2.0			
4	05		サイドフレーム	銅板 t2.3			
1	04		ベース	銅板 t2.0/t2.3			
2	03		ボトムDフレーム	銅板 t1.6			
2	02		トップDフレーム				
2	01		前後枠	銅板 t1.6/t2.6			
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH		
DPR2-19U60A0NW 型式 MODEL	 		単位 UNIT	mm	図 名 TITLE	外観寸法	
	尺度 SCALE		1 : 20	設計 DESIGNED			検図 CHECKED
	出 図					品 名 NAME	防塵ラック
						型 式 MODEL	DPR2-19U60A0NW
						図 番 DRAWING No.	DPR2-000411
SETTSU 摂津金属工業株式会社							