


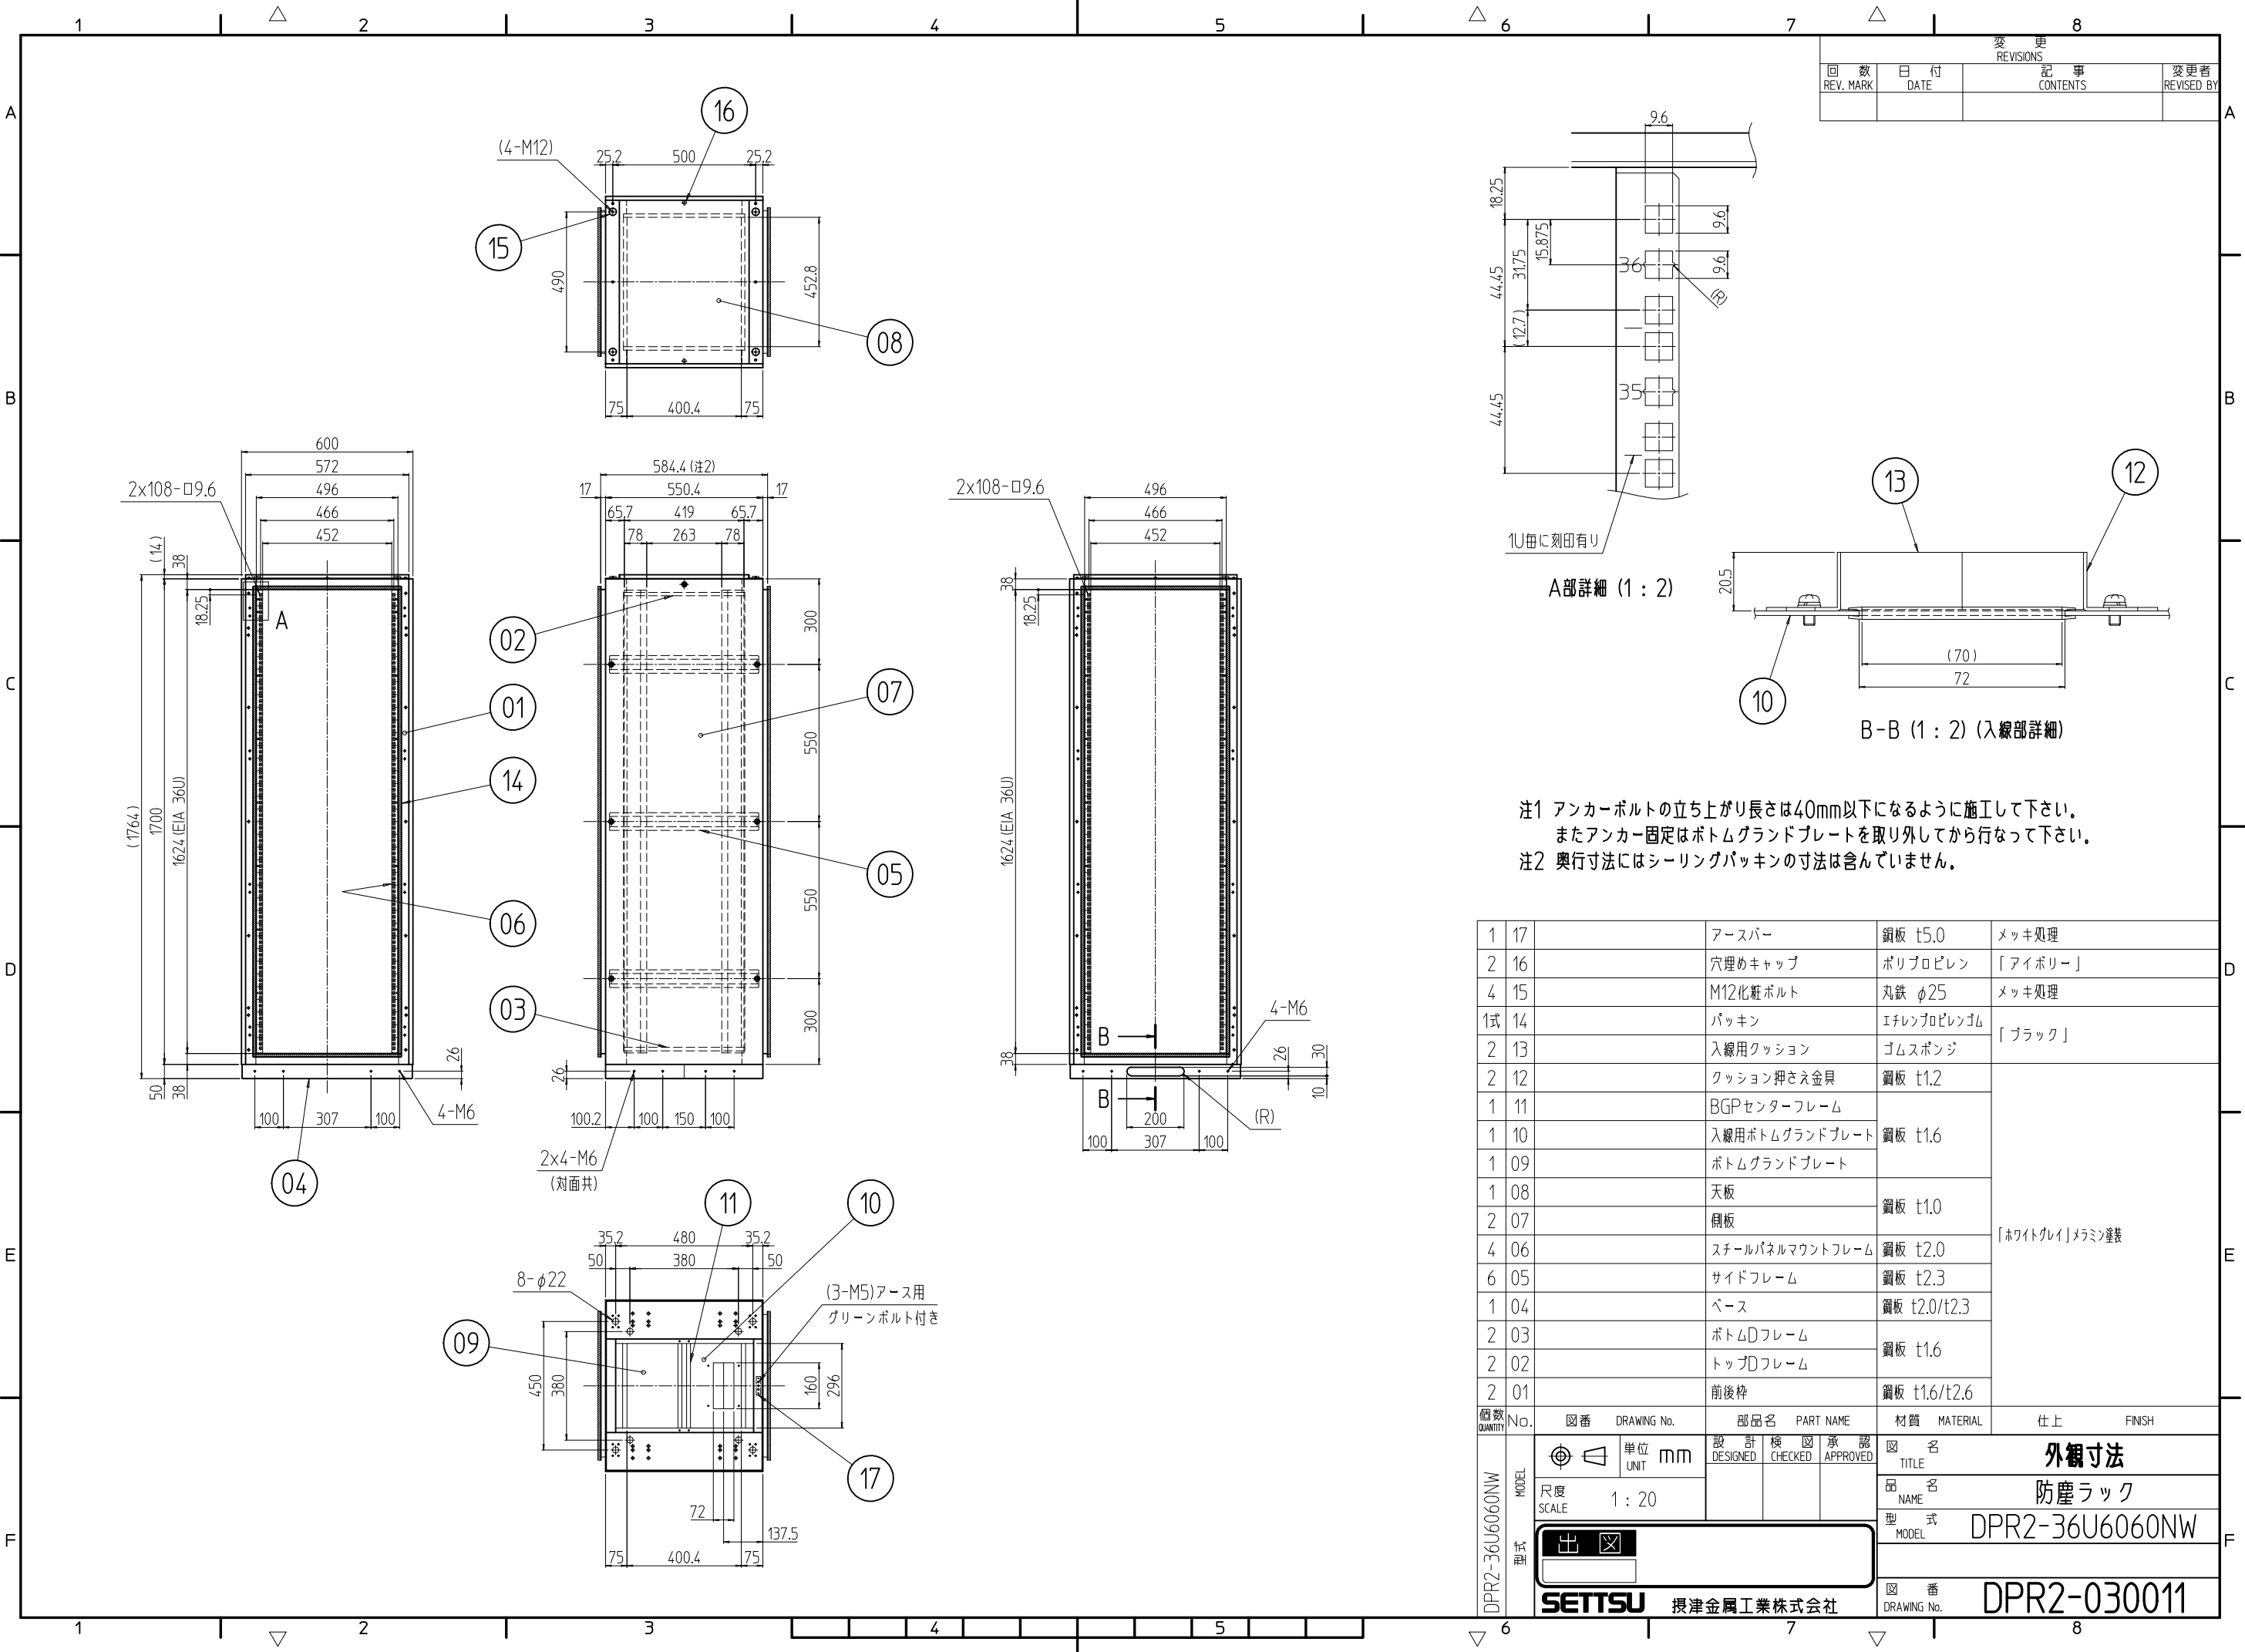

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

1	17		アースバー	銅板 t5.0	メッキ処理
2	16		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」
4	15		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理
1式	14		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」
2	13		入線用クッション	ゴムスポンジ	
2	12		クッション押さえ金具	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装
1	11		BGPセンターフレーム	銅板 t1.6	
1	10		入線用ボトムグランドプレート		
1	09		ボトムグランドプレート		
1	08		天板	銅板 t1.0	
2	07		側板		
4	06		スチールパネルマウントフレーム	銅板 t2.0	
6	05		サイドフレーム	銅板 t2.3	
1	04		ベース	銅板 t2.0/t2.3	
2	03		ボトムDフレーム	銅板 t1.6	
2	02		トップDフレーム		
2	01		前後枠	銅板 t1.6/t2.6	
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
DPR2-36U6060NW 型式	MODEL			単位 UNIT	mm
		設計 DESIGNED		検図 CHECKED	承認 APPROVED
		図名 TITLE			
		品名 NAME			
		型 式 MODEL			
尺度 SCALE		1 : 20		防塵ラック	
出 				DPR2-36U6060NW	
SETTSU		摂津金属工業株式会社		図 番 DRAWING No.	
				DPR2-030011	