


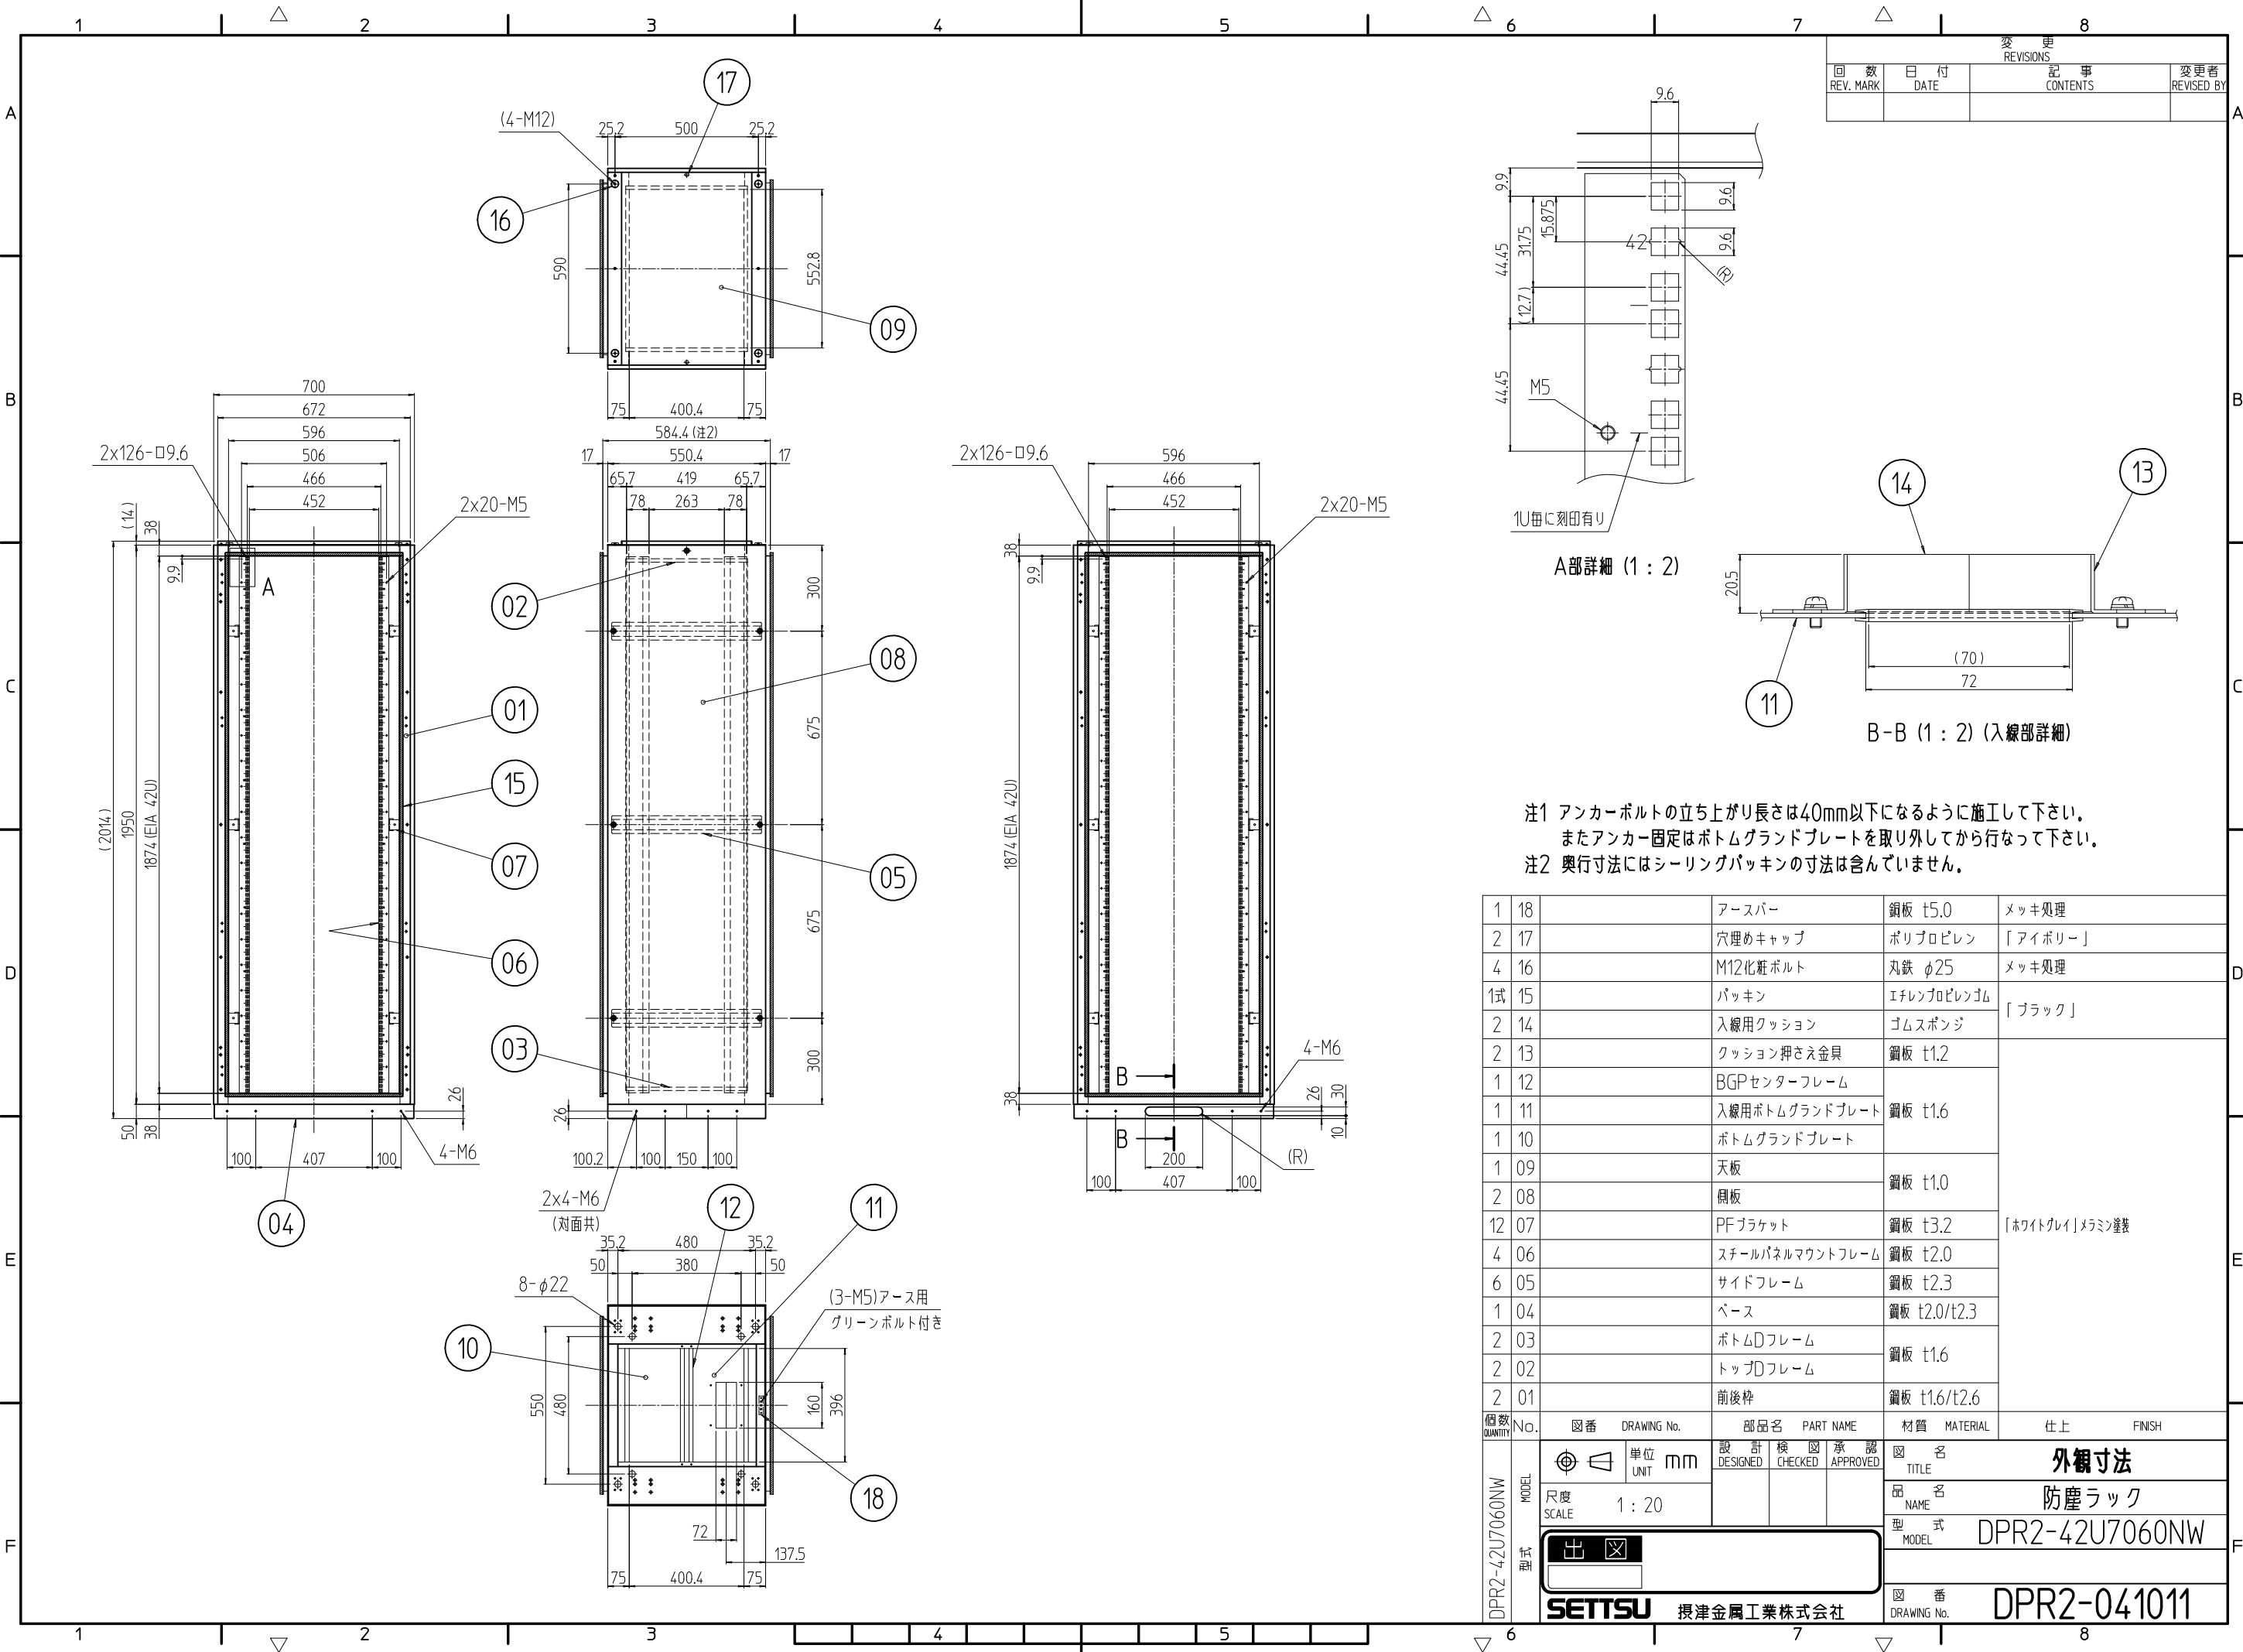

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

1	18		アースバー	銅板 t5.0	メッキ処理	
2	17		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」	
4	16		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理	
1式	15		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」	
2	14		入線用クッション	ゴムスポンジ		
2	13		クッション押さえ金具	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装	
1	12		BGPセンターフレーム	銅板 t1.6		
1	11		入線用ボトムグランドプレート			
1	10		ボトムグランドプレート			
1	09		天板	銅板 t1.0		
2	08		側板			
12	07		PFブラケット	銅板 t3.2		
4	06		スチールパネルマウントフレーム	銅板 t2.0		
6	05		サイドフレーム	銅板 t2.3		
1	04		ベース	銅板 t2.0/t2.3		
2	03		ボトムDフレーム	銅板 t1.6		
2	02		トップDフレーム			
2	01		前後枠	銅板 t1.6/t2.6		
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH	
DPR2-42U7060NW	MODEL 型式		単位 UNIT	外觀寸法		
		mm	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED	品 名 NAME
		尺度 SCALE	1 : 20		防塵ラック	
				DPR2-42U7060NW		
SETTSU		摂津金属工業株式会社		図 番 DRAWING No.	DPR2-041011	